


PHILIPPGRUPPE

PHILIPP PB-System

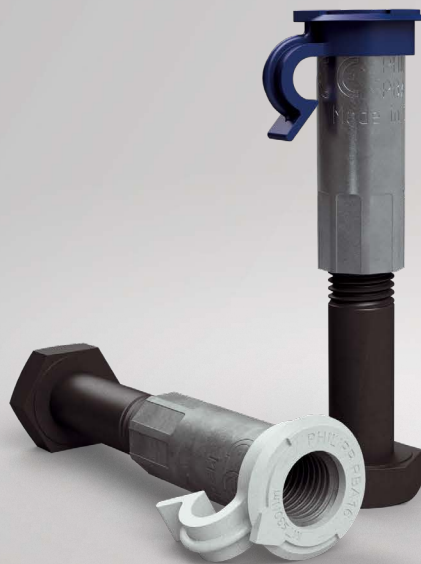

VB3-BZ-004-de-EU - 04/21

ETA-17/0015

Europäische Technische Bewertung

Transport- und Montagesysteme für den Fertigteilbau

■ Technische Fachabteilung

Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie gerne in Ihrer Planungsphase mit Einbau- und Verwendungsvorschlägen zum Einsatz unserer Transport- und Montagesysteme für den Fertigteilbau.

■ Sonderausführungen

Individuell für Ihren speziellen Anwendungsfall.

■ Praktische Versuche vor Ort

Wir stellen sicher, dass unsere Konzepte genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

■ Prüfberichte

Zur Dokumentation und zu Ihrer Sicherheit.

■ Vor-Ort-Service

Gerne schulen unsere Ingenieure Ihre Techniker und Produktionsmitarbeiter bei Ihnen im Fertigteilwerk, beraten beim Einbau von Fertigteilen und helfen bei der Optimierung Ihrer Produktionsabläufe.

■ Hohe Anwendungssicherheit unserer Produkte

Enge Zusammenarbeit mit staatlichen Materialprüfungsanstalten (MPA) und - wenn erforderlich - bauaufsichtliche Zulassung unserer Produkte und Lösungen.

■ Software-Lösungen

Bemessungsprogramme, Berechnungssoftware, Animationsfilme sowie Einbauteilkataloge finden Sie immer aktuell unter www.philipp-gruppe.de.

■ Kontakt Technik

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-318
Fax: +49 (0) 6021 / 40 27-340
E-Mail: technik@philipp-gruppe.de

■ Kontakt Vertrieb

Telefon: +49 (0) 6021 / 40 27-300
Fax: +49 (0) 6021 / 40 27-340
E-Mail: vertrieb@philipp-gruppe.de



Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015



Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamts

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts



Europäische Technische Bewertung

ETA-17/0015
vom 19. April 2021

Allgemeiner Teil

Technische Bewertungsstelle, die die Europäische Technische Bewertung ausstellt

Deutsches Institut für Bautechnik

Handelsname des Bauprodukts

PHILIPP Permanent-Befestigungs-Anker PBA-System

Produktfamilie,
zu der das Bauprodukt gehört

Einbetonierte Ankerbolzen mit Innengewindehülse

Hersteller

PHILIPP GmbH
Lilienthalstraße 7-9
63741 Aschaffenburg
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb

PHILIPP GmbH

Diese Europäische Technische Bewertung enthält

16 Seiten, davon 3 Anhänge, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.

Diese Europäische Technische Bewertung wird ausgestellt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

EAD 330012-01-0601, Edition 02/2021

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Deutsches Institut für Bautechnik

Kolonnenstraße 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +49 30 78730-0 | Fax: +49 30 78730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de

Z27887.21

8.06.01-765/13

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015



**Europäische Technische Bewertung
ETA-17/0015**

Seite 2 von 16 | 19. April 2021

Die Europäische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache ausgestellt. Übersetzungen dieser Europäischen Technischen Bewertung in andere Sprachen müssen dem Original vollständig entsprechen und müssen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europäische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Übermittlung, nur vollständig und ungekürzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europäische Technische Bewertung widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemäß Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Z27887.21

8.06.01-765/13



Europäische Technische Bewertung
ETA-17/0015

Seite 3 von 16 | 19. April 2021

Besonderer Teil

1 Technische Beschreibung des Produkts

Der PHILIPP PB Anker in den Größen 12, 16, 20, 24 und 30 ist ein Anker bestehend aus einer Rohrhülse mit Innengewinde, die auf eine Sechskantschraube geschraubt und aufgepresst ist. Die Rohrhülse besteht aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem Stahl. Der Anker wird bündig oder vertieft einbetoniert. Die Verankerung erfolgt durch mechanischen Formschluss am Kopf.

In Anhang A ist die Produktbeschreibung dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemäß dem anwendbaren Europäischen Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Anker entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prüf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europäischen Technischen Bewertung zu Grunde liegen, führen zur Annahme einer Nutzungsdauer des Ankers von 50 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer können nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Charakteristische Werte für Zuglasten unter statischen und quasi-statischen Einwirkungen und Verschiebungen	siehe Anhang B3, B4, C1 und C2
Charakteristische Werte für Querlasten unter statischen und quasi-statischen Einwirkungen und Verschiebungen	siehe Anhang C2
Charakteristische Werte für die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 und Verschiebung	Keine Leistung bewertet

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal	Leistung
Brandverhalten	Klasse A1
Feuerwiderstand	Keine Leistung bewertet

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Z27887.21

8.06.01-765/13

Europäische Technische Bewertung
ETA-17/0015

Seite 4 von 16 | 19. April 2021

4 Angewandtes System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemäß dem Europäischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330012-01-0601, Edition 02/2021 gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemäß anwendbarem Europäischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die für die Durchführung des Systems zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. April 2021 vom Deutschen Institut für Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

Beglaubigt
Aksünger



Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015

Seite 5 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

PHILIPP PB Anker System

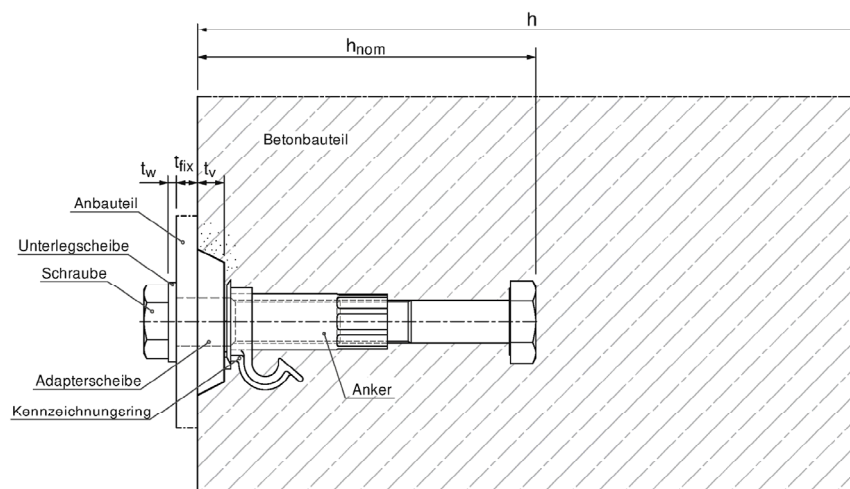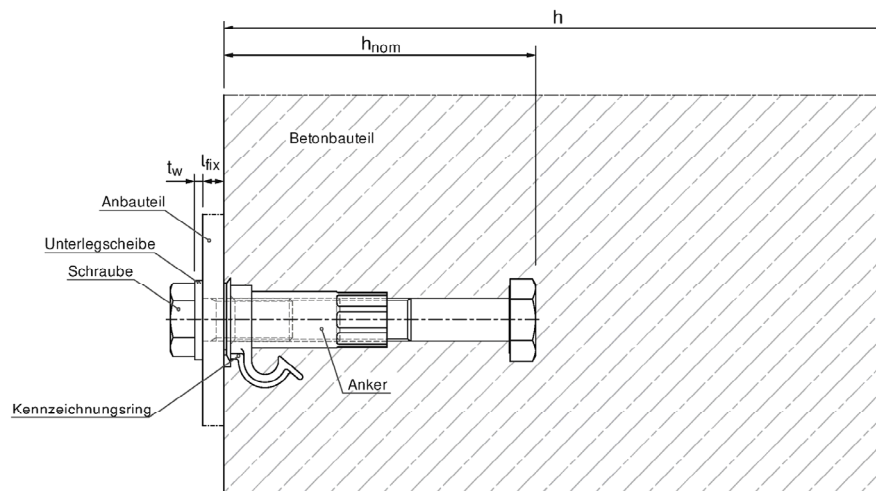

- h = Dicke des Betonbauteils
- h_{nom} = Einbindetiefe
- t_w = Dicke der Scheibe
- t_{fix} = Dicke des Anbauteils
- t_v = Dicke des Aussparungskörpers / Adapterscheibe

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

PHILIPP PB Anker System

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1

Z28487.21

8.06.01-765/13

Seite 6 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

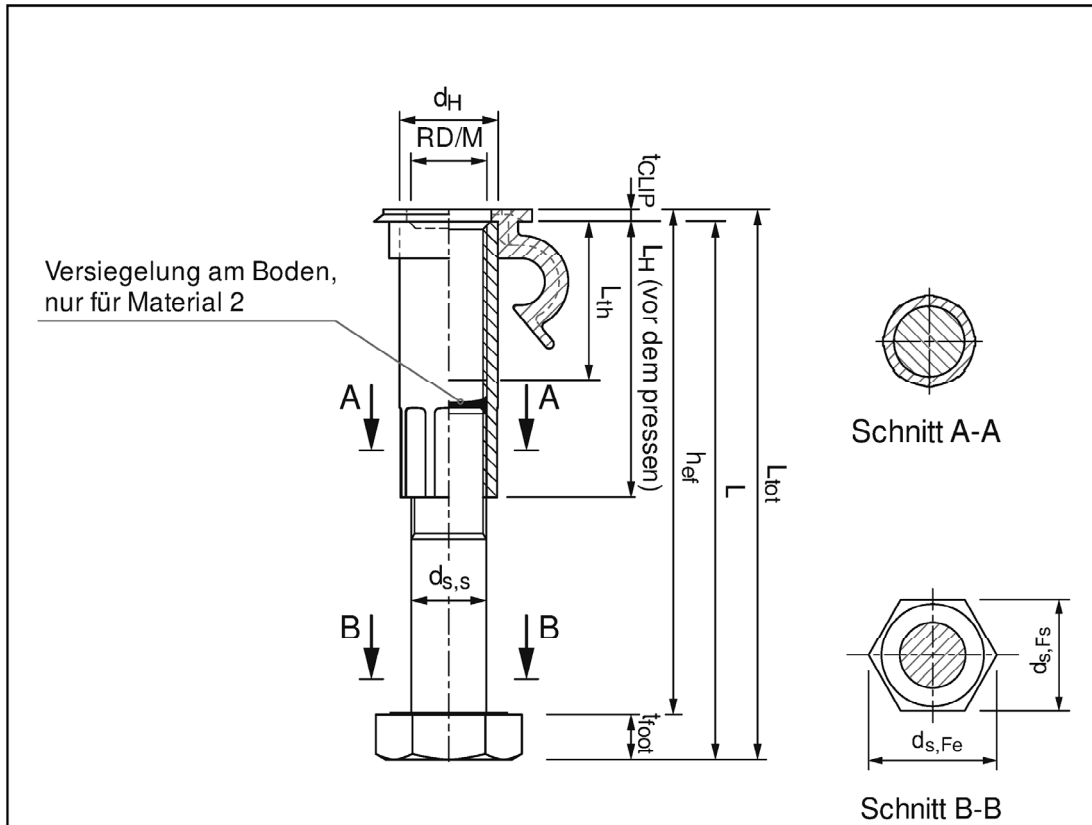


Tabelle A1: Abmessungen der PHILIPP PB Anker und Kennzeichnungsringe

Ankergröße	d _H		L _H	L _{th}	d _{s,s}	d _{s,Fe}	d _{s,Fs}	t _{clip}	t _{foot}	L	L _{tot}
	Material 1	Material 2									
	Material 1 und Material 2										
[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
RD / M 12	15,0	15,0	43,0	24	12	23,9	22,0	2,5	7,5	76,5	79,0
RD / M 16	21,0	21,0	59,0	35	16	29,6	27,0	2,5	10,0	114,5	117,0
RD / M 20	27,0	26,7	71,0	42	20	35,0	32,0	2,5	12,5	155,0	157,5
RD / M 24	31,0	31,0	85,0	50	24	45,2	41,0	2,5	15,0	201,0	203,5
RD / M 30	39,5	38,0	102,0	59	30	55,4	50,0	2,5	18,7	250,0	252,5

PHILIPP PB Anker System

Produktbeschreibung
Ankerabmessungen und Kennzeichnungsringe

Anhang A2

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Z28487.21

8.06.01-765/13

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015

Seite 7 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Aussparungskörper

Adapterscheibe

Tabelle A2: Abmessungen der Aussparungskörper und Adapterscheiben

Ankergröße	Aussparungskörper			Adapterscheibe			
	$d_{1,RF}$	$d_{2,RF}$	t_{RF}	$d_{1,A}$	$d_{2,A}$	$d_{Hole,A}$	t_A
	Material 1 und 2						
[]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
RD / M 12	40	30	10	40	30	12,5	10
RD / M 16	40	30	10	40	30	16,5	10
RD / M 20	55	45	10	55	45	20,5	10
RD / M 24	55	45	10	55	45	24,5	10
RD / M 30	70	60	10	70	60	30,5	10

PHILIPP PB Anker System

Produktbeschreibung
Aussparungskörper und Adapterscheibe

Anhang A3

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Z28487.21

8.06.01-765/13

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015

Seite 8 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021


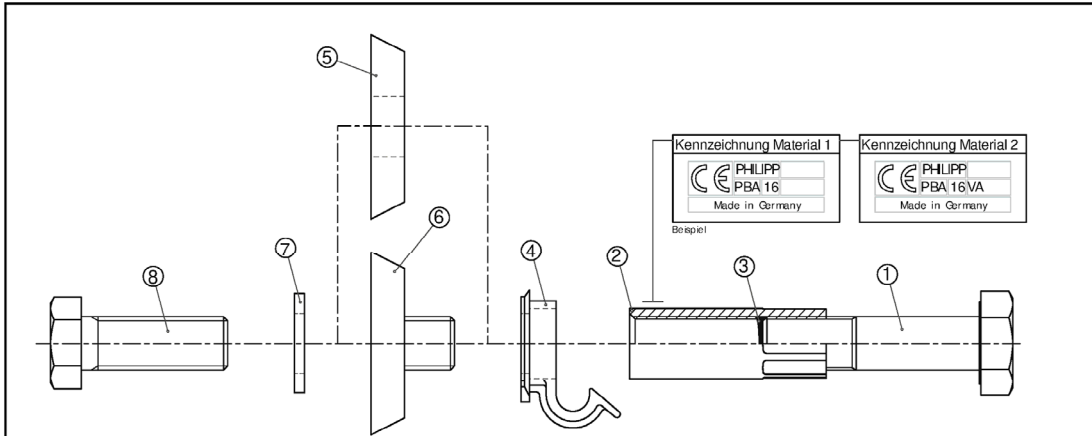


Tabelle A3: Spezifikationen und Werkstoffe der Anker und der entsprechenden Bestandteile

Teil	Bestandteil	Lieferumfang	Material 1 Hülse galvanisch verzinkt	Material 2 Hülse nichtrostender Stahl
1	Sechskantschraube	ja	gemäß DIN EN 14399-3:2015, blank, Festigkeitsklasse 8.8	
2	Hülse	ja	E 355 + N (1.0580) gemäß EN 10025:2004, galvanisch verzinkt ¹⁾	nichtrostender Stahl 1.4401/1.4404/1.4571 gemäß EN 10088:2009, CRC III
3	Versiegelung im Hülsegrund	ja	nicht erforderlich	2-komponenten Harz ²⁾
4	Kennzeichnungsring	ja	HD-PE (RAL 5000) / Violettblau	HD-PE (RAL 7035) / Lichtgrau
5	Adapterscheibe	wählbar	S235 JR (1.0037) gemäß EN 10025:2004	nichtrostender Stahl 1.4401/1.4404/1.4571 gemäß EN 10088-4/5:2009; CRC III
6	Aussparungskörper	wählbar	HD-PE (Kunststoffversion) oder S235 JR (1.0037) gemäß EN 10025:2004 (Stahl- und Magnetversion)	
7	Scheibe	nein	Stahl gemäß EN ISO 7089:2000 / 7090:2000, galvanisch verzinkt, $\geq 200\text{HV}$	nichtrostender Stahl 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 gemäß EN ISO 7089:2000 / 7090:2000, $\geq 200\text{HV}$; CRC III
8	Schraube	nein	Stahl gemäß EN ISO 898-1:2013, galvanisch verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8	nichtrostender Stahl gemäß EN ISO 3506-1:2009, Festigkeitsklasse A4-70, CRC III

¹⁾ Galvanischer Überzug mit einer Schichtdicke $\geq 5 \mu\text{m}$ inklusive Chromatierüberzug (blau) gemäß EN ISO 4042:2018

²⁾ Schutz der Stirnseite der Sechskantschraube gegen Korrosion

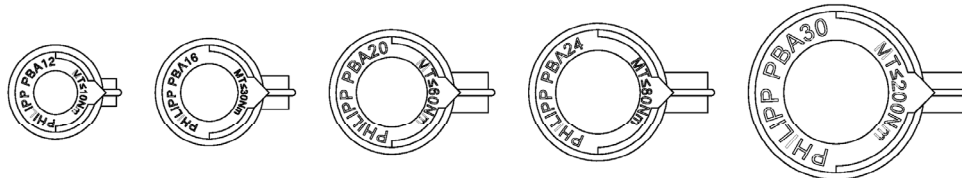

Draufsicht des Kennzeichnungsrings.

PHILIPP PB Anker System	Anhang A4
Produktbeschreibung Kennzeichnung und Material	

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015

Seite 9 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Planmäßige Beanspruchung

- für statische und quasi-statische Beanspruchung
- für die Übertragung von Zuglasten, Querlasten oder einer Kombination beider Lasten
- oberflächenbündig oder vertieft im Betonbauteil eingebaut
- im Temperaturbereich von -40° C bis +80° C

Verankerungsgrund

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemäß EN 206:2013 + A1:2016
- Festigkeitsklasse von C20/25 bis C50/60
- Gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen)

- Einbetonierte Anker zur Verwendung in Bauteilen, die trockenen Innenraumbedingungen ausgesetzt sind (Material 1 gemäß Anhang A4, nur wenn der Innenbereich der Hülse während des Einbaus gegen Wasser geschützt ist)
- Einbetonierte Anker aus nichtrostendem Stahl gemäß EN 1993-1-4:2006 + A1:2015, Anhang A, Tabelle A.3 entsprechend der Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) (siehe Anhang A4 Material 2)

Bemessung

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs
- Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Ankers anzugeben. (z.B. Lage des Ankers relativ zur Bewehrung oder zu Auflagerungen, Ausrichtung des Kennzeichnungsrings)
- Die Bemessung der Verankerung unter statischen oder quasi-statischen Einwirkungen erfolgt gemäß:
 - EN 1992-4:2018
- Anforderungen für die Befestigungsmittel:
 - Material und Festigkeitsklasse gemäß Anhang A4
 - Länge gemäß Anhang B3 und Dicke des Anbauteils
- Querlasten dürfen als ohne Hebelarm wirkend angenommen werden, wenn die Adapterscheibe gemäß Anhang A3 verwendet wird.

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

PHILIPP PB Anker System	Anhang B1
Verwendungszweck Spezifikationen	

Z28487.21

8.06.01-765/13

Installation

- Einbau der Anker durch entsprechend geschultes Personal und unter Aufsicht des Bauleiters
- Der Einbau der Anker darf nur wie vom Hersteller geliefert verwendet werden, ohne Veränderungen oder Austausch einzelner Teile.
- Einbau der Anker entsprechend Herstellerangaben gemäß Anhänge B5 und B6
- Der Anker ist so an der Schalung zu befestigen, dass er sich beim Einbau der Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschieben kann.
- Einwandfreie Verdichtung des Betons im Bereich des Ankers
- Das Innere der Hülse ist gegen Eindringen des Betons zu schützen.
- Das Innere der galvanisch verzinkten Hülsen ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen.
- Das Innere der Hülsen aus nichtrostendem Stahl ist gegen Eindringen von Öl zu schützen.
- Maximale Montagedrehmomente sowie minimale und maximale Einschraubtiefen gemäß Anhang B3 dürfen nicht überschritten werden
- Wird eine Zusatzbewehrung verwendet, darf der Anker ausschließlich in Pfeilrichtung des Kennzeichnungsrings belastet werden.
- Das Anbauteil wird mittels einer Befestigungsschraube und Unterlegscheibe oder einer Gewindestange, einer Unterlegscheibe und einer Mutter am einbetonierten Anker befestigt. Sie werden nicht vom Hersteller bereitgestellt (siehe Anhang A4, Tabelle A3).

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

PHILIPP PB Anker System	Anhang B2
Verwendungszweck Spezifikationen	

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015


Seite 11 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt

Einbau der Anker Oberflächenbündig


Das Anbauteil liegt direkt am Beton während der Anker oberflächenbündig eingebaut ist.

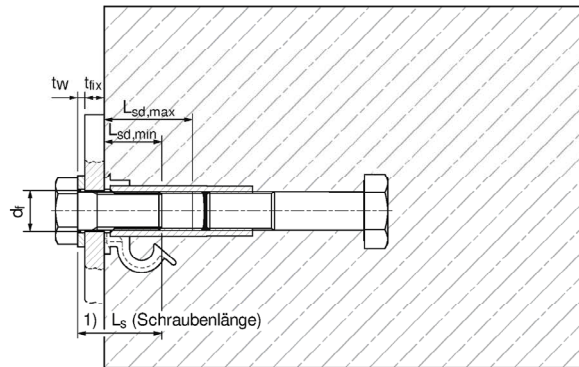

1) $t_w + t_{fix} + L_{sd,min} \leq L_s \leq t_w + t_{fix} + L_{sd,max}$

Einbau der Anker vertieft

Das Anbauteil liegt direkt am Beton während der Anker vertieft mittels Aussparungskörper gemäß Anhang A3 eingebaut ist. In diesem Fall kann die Adapterscheibe gemäß Anhang A3 in der Aussparung verwendet werden.

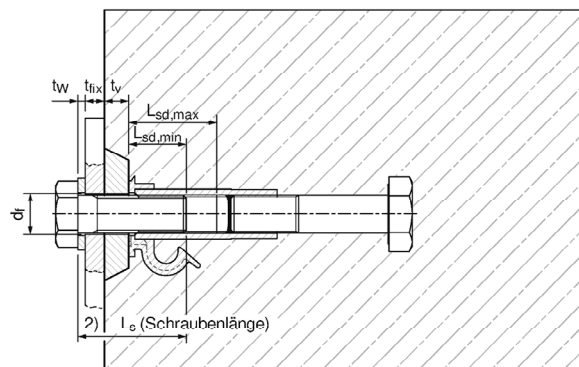

2) $t_w + t_{fix} + t_v + L_{sd,min} \leq L_s \leq t_w + t_{fix} + t_v + L_{sd,max}$

Tabelle B1: Montagekennwerte

PB Anker		RD / M 12	RD / M 16	RD / M 20	RD / M 24	RD / M 30
zugehörige Schraubengröße	[mm]	M12	M16	M20	M24	M30
maximales Drehmoment	T_{inst} [Nm]	≤ 10	≤ 30	≤ 60	≤ 80	≤ 200
minimale Einschraubtiefe	$L_{sd,min}$ [mm]	16,9	21,7	26,5	31,3	38,5
maximale Einschraubtiefe	$L_{sd,max}$ [mm]	26,5	37,5	44,5	52,5	61,5
Dicke des Aussparungskörpers	t_v [mm]	10	10	10	10	10
Durchmesser des Durchgangsloches im Anbauteil	d_i [mm]	14	18	22	26	33

PHILIPP PB Anker System


Verwendungszweck
Montagekennwerte

Anhang B3

Z28487.21

8.06.01-765/13

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

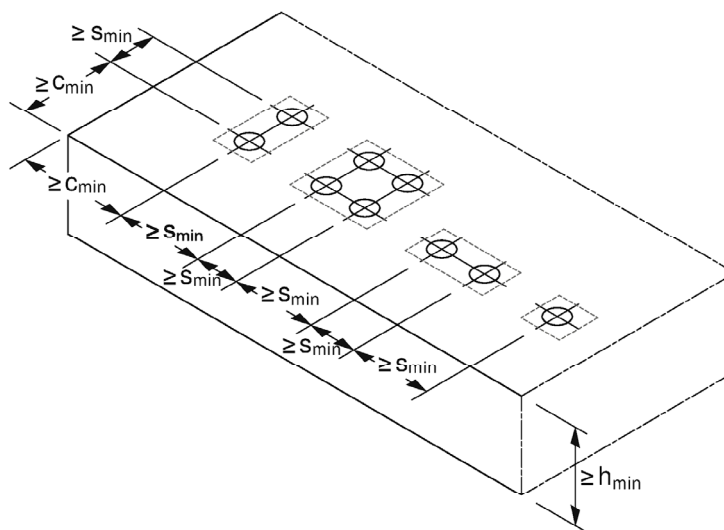

Für den Einbau der Anker in der Stirnseite eines Bauteils gelten die Achs- und Randabstände sowie Mindestbauteildicken sinngemäß

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

Tabelle B2: Minimale Rand- und Achsabstände, Mindestbauteildicken

PB Anker		RD / M 12	RD / M 16	RD / M 20	RD / M 24	RD / M 30
minimaler Achsabstand	S_{min} [mm]	110	140	180	220	270
minimaler Randabstand	C_{min} [mm]	55	70	90	110	135
minimale Bauteildicke ¹⁾	h_{min} [mm]	100	140	180	225	275

¹⁾ $h \geq h_{nom} + C_{nom}$ C_{nom} gemäß EN 1992-1-1:2004

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck
Minimale Rand- und Achsabstände, Mindestbauteildicken

Anhang B4

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015


Seite 13 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt


Montageanleitung

1. Bestandteile




1. PHILIPP PB Anker mit Hülse aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem Stahl
2. PHILIPP Kennzeichnungsring
3. PHILIPP Aussparungskörper (wählbar (Kunststoff, Stahl oder Magnet))
4. PHILIPP Adapterscheibe (wählbar)

2. Befestigung des Ankers an der Schalung

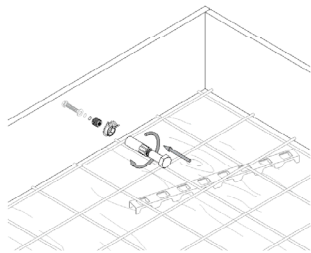


1. Kennzeichnungsring auf Hülse stecken
- 2 a. Anker mittels PHILIPP Befestigungsmittel oder alternativ mit einer geeigneten Schraube an der Schalung befestigen.
 - Einhalten der korrekten Ausrichtung des PB Ankers
 - Eindringen von Beton in das Innere der Hülse verhindern!
- 2 b. Anker mittels PHILIPP Aussparungskörper an der Schalung befestigen, möglich in Kombination mit der PHILIPP Adapterscheibe in der Aussparung.
 - Verwendung der geeigneten Bestandteile gemäß Anhang A4!

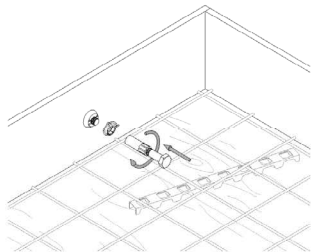

3. Falls erforderlich, Zusatzbewehrung mittels PHILIPP Kennzeichnungsring an der Hülse befestigen.
 - Zusatzbewehrung muss mit Kontakt an der Hülse befestigt werden!
 - Zusatzbewehrung muss entsprechend der Krafrichtung richtig ausgerichtet sein!

3. Einbringen und Verdichten des Betons



1. Beton sorgfältig einbauen, auf den Anker achten!
2. Beton sorgfältig verdichten, direkten Kontakt zwischen Rüttelflasche und PB Anker bzw. Zusatzbewehrung vermeiden.
 - Anker nicht verschieben oder beschädigen!

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015


PHILIPP PB Anker System	Anhang B5
Verwendungszweck Montageanleitung	

Z28487.21

8.06.01-765/13


Montageanleitung

4. Ausschalen

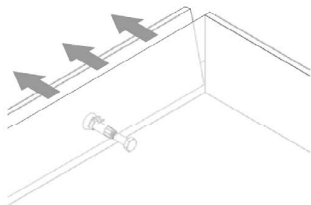


1. Befestigungsmittel der Schalung entfernen.
2. Schalung entfernen.
3. Innengewinde des PB Anker prüfen. Gewinde der Hülse sorgfältig reinigen, wenn Beton eingedrungen ist.

5. Anbauteil montieren

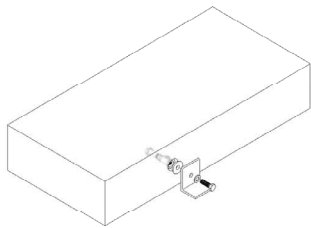

1. Sicherstellen, dass der Beton die erforderliche Festigkeit hat.
2. Sicherstellen, dass die Schraube die korrekte Länge hat.
 - Maximale bzw. minimale Schraubnlänge siehe Anhang B3!
3. Anbauteil montieren.
 - Verwendung der geeigneten Bestandteile gemäß Anhang A4, Tabelle A3!
 - Maximales Montagedrehmoment gemäß Tabelle unten einhalten!
 - Zusätzliche Hinweise des jeweiligen Anbauteils beachten!

6. Maximale Montagedrehmomente

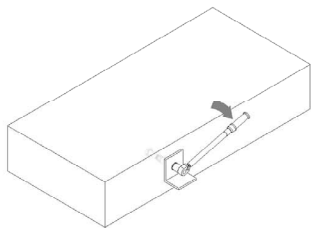

Maximale Montagedrehmomente max. T_{inst} für PB Anker

RD / M 12	RD / M 16	RD / M 20	RD / M 24	RD / M 30
≤ 10 Nm	≤ 30 Nm	≤ 60 Nm	≤ 80 Nm	≤ 200 Nm

Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0015

PHILIPP PB Anker System

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B6

Europäische Technische Bewertung ETA-17/0015

Seite 15 der Europäischen Technischen Bewertung
ETA-17/0015 vom 19. April 2021

Deutsches
Institut
für
Bautechnik



Tabelle C1: Charakteristische Widerstände unter Zuglast

				RD 12 / M 12	RD 16 / M16	RD 20 / M 20	RD 24 / M 24	RD 30 / M 30
Stahlversagen mit galvanisch verzinkter Hülse und Schraube (Festigkeitsklasse 8.8)								
charakteristischer Widerstand	$N_{Rk,s}$	[kN]		35,0	77,3	136,1	161,6	240,9
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$	[-]		1,66				
Stahlversagen mit Hülse und Schraube aus nichtrostendem Stahl (Festigkeitsklasse A4-70)								
charakteristischer Widerstand	$N_{Rk,s}$	[kN]		34,6	75,1	132,5	142,4	233,9
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$	[-]		2,93				
Herausziehen								
charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton	C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	40,1	55,7	73,5	130,2	188,5
charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton	C20/25	$N_{Rk,p}$	[kN]	56,1	78,0	102,9	182,3	263,9
Erhöhungsfaktor für $N_{Rk,p} = N_{Rk,p}(C20/25) \cdot \psi_c$ im gerissenen und ungerissenen Beton	C25/30	ψ_c	[-]	1,25				
	C30/37	ψ_c	[-]	1,50				
	C35/45	ψ_c	[-]	1,75				
	C40/50	ψ_c	[-]	2,00				
	C45/55	ψ_c	[-]	2,25				
	C50/60	ψ_c	[-]	2,50				
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mp}^{1)}$	[-]		1,50				
Betonausbruch								
wirksame Verankerungstiefe ²⁾	h_{ef}	[mm]		71,5	107	145	188,5	233,8
Faktor zur Berücksichtigung des Verankerungsmechanismus im gerissenen oder ungerissenen Beton	k_{cr}	[-]		8,9				
	k_{ucr}	[-]		12,7				
charakteristischer Achsabstand	$s_{cr,N}$	[mm]		$3,0 \cdot h_{ef}$				
charakteristischer Randabstand	$c_{cr,N}$	[mm]		$1,5 \cdot h_{ef}$				
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}^{1)}$	[-]		1,50				
Spalten								
charakteristischer Widerstand im gerissenen Beton	C20/25	$N^0_{Rk,sp}$	[kN]	24,1	44,1	69,5	103,0	142,3
charakteristischer Widerstand im ungerissenen Beton	C20/25	$N^0_{Rk,s}$	[kN]	34,3	62,9	99,2	147,0	203,0
effektive Verankerungslänge ²⁾	h_{ef}	[mm]		71,5	107	145	188,5	233,8
charakteristischer Achsabstand	$s_{cr,Sp}$	[mm]		$3,0 \cdot h_{ef}$				
charakteristischer Randabstand	$c_{cr,SP}$	[mm]		$1,5 \cdot h_{ef}$				
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{MSp}^{1)}$	[-]		1,50				

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

²⁾ Wird der Anker mit PHILIPP Aussparungskörper gemäß Anhang A3 eingebaut, muss h_{ef} um 10 mm erhöht werden

PHILIPP PB Anker System

Leistung
Charakteristische Widerstände unter Zuglast

Anhang C1

Tabelle C2: Verschiebungen

		RD / M 12	RD / M 16	RD / M 20	RD / M 24	RD / M 30
Verschiebung unter Zuglast (Material 1 oder Material 2)						
Verschiebung bis $\delta_{N0} = 0,7$ mm in gerissenen Beton unter Zuglast ¹⁾	N [kN]	21	28	35	56	77
Verschiebung unter Querlast (Material 1 oder Material 2)						
δ_{V0} und $\delta_{V\infty}$		Keine Leistung bewertet				

¹⁾ Die angegebenen Verschiebungen gelten für kurzzeitige Beanspruchung. Bei Dauerbeanspruchung können sich die Verschiebungen auf bis zu $\delta_{N\infty} = 1,8$ mm erhöhen.

Tabelle C3: Charakteristische Widerstände unter Querlast

		RD / M 12	RD / M 16	RD / M 20	RD / M 24	RD / M 30
Querlast ohne Hebelarm						
Gruppenfaktor (EN 1992-4:2018, 7.2.2.3.1)	k_7 [-]	1,0				
Stahlversagen mit verzinkter Hülse und Schraube (Festigkeitsklasse 8.8)						
charakteristischer Widerstand	$V_{Rk,s}$ [kN]	21,1	46,4	81,7	97,1	164,4
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,38				
Stahlversagen mit Hülse und Schraube aus nichtrostendem Stahl (Festigkeitsklasse A4-70)						
charakteristischer Widerstand	$V_{Rk,s}$ [kN]	21,5	47,3	79,5	99,1	140,4
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	2,44				
Querlast mit Hebelarm						
Stahlversagen mit verzinkter Hülse und Schraube (Festigkeitsklasse 8.8)						
charakteristischer Widerstand der Schraube	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	104,7	265,5	518,6	896,1	1797,1
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	1,25				
Stahlversagen mit Hülse und Schraube aus nichtrostendem Stahl (Festigkeitsklasse A4-70)						
charakteristischer Widerstand der Schraube	$M^0_{Rk,s}$ [Nm]	128,4	232,3	453,7	1199,6	1572,5
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Ms}^{1)}$ [-]	2,44	1,56	2,44		
Betonkantenbruch mit Zusatzbewehrung						
charakteristischer Widerstand	$V_{Rk,c,te}$ [kN]	Keine Leistung bewertet				
Betonausbruch						
Faktor	k_8 [-]	2				
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mcp}^{1)}$ [-]	1,50				
Betonkantenbruch (Ohne Zusatzbewehrung)²⁾						
Aussendurchmesser der Hülse	d_{nom} [mm]	15	21	25	25	25
effektive Verankerungslänge	l_f [mm]	43	59	71	85	102
minimaler Randabstand	c_{min} [mm]	55	70	90	110	135
Teilsicherheitsbeiwert	$\gamma_{Mc}^{1)}$ [-]	1,50				

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

²⁾ In Übereinstimmung mit EN 1992-4:2018, Gleichung (7.41)

PHILIPP PB Anker System

Leistung
Verschiebungen unter Zuglast und Querlast
Charakteristische Widerstände unter Querlast

Anhang C2

Platz für Ihre Notizen

A large grid area for taking notes, consisting of a 30x30 grid of small squares. The grid is empty and occupies most of the page.

Vertrauen Sie auf unsere Stärke, durch pure Leistung zu überzeugen.
Dafür unternehmen wir alles und treten jeden Tag an, um unsere Standards
kontinuierlich weiter zu entwickeln. Die Welt ist in Bewegung. Wir geben ihr Halt.

Willkommen bei der PHILIPP Unternehmensgruppe.

Nachhaltig
und **wertvoll**

PHILIPPGRUPPE



PHILIPP GmbH
Lilienthalstrasse 7-9
D-63741 Aschaffenburg
Tel.: + 49 (0) 6021 / 40 27-0
Fax: + 49 (0) 6021 / 40 27-440
info@philipp-gruppe.de

24 Std. Hydraulikservice
+ 49 (0) 6021 / 40 27-500

PHILIPP GmbH
Roßlauer Strasse 70
D-06869 Coswig/Anhalt
Tel.: + 49 (0) 34903 / 6 94-0
Fax: + 49 (0) 34903 / 6 94-20
info@philipp-gruppe.de

24 Std. Hydraulikservice
+ 49 (0) 6021 / 40 27-500

PHILIPP GmbH
Sperberweg 37
D-41468 Neuss
Tel.: + 49 (0) 2131 / 3 59 18-0
Fax: + 49 (0) 2131 / 3 59 18-10
info@philipp-gruppe.de

24 Std. Hydraulikservice
+ 49 (0) 2131 / 3 59 18-333

PHILIPP ACON Hydraulik GmbH
Hinter dem grünen Jäger 3
D-38836 Dardesheim
Tel.: + 49 (0) 39422 / 95 68-0
Fax: + 49 (0) 39422 / 95 68-29
info@philipp-gruppe.de



PHILIPP Vertriebs GmbH
Leogangerstraße 21
A-5760 Saalfelden / Salzburg
Telefon + 43 (0) 6582 / 7 04 01
Telefax + 43 (0) 6582 / 7 04 01 20
info@philipp-gruppe.at

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.philipp-gruppe.de